



BETC-CP1-2014-00190

2014-001831



2012000333Z



(2012)国认监认字(077)号



检测
CNAS L0230

检 验 报 告

TEST REPORT

工程/产品名称

Name of Engineering/Product PM2.5 进气风机

委托单位

Client 广东松下环境系统有限公司

检验类别

Test Category 委托检验

国家建筑工程质量监督检验中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY SUPERVISION
AND TEST OF BUILDING ENGINEERING





BETC-CP1-2014-00190

国家建筑工程质量监督检验中心检验报告

TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY

SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号(Commission No.): 2014-001831

报告编号(No. of Report): BETC-CP1-2014-00190

第 1 页 共 3 页 (Page 1 of 3)

委托单位 (Client)		广东松下环境系统有限公司		
地址 (ADD.)		北京市朝阳区景华南街 5 号远洋 光华国际 C 座 3 层	样品编号 (NO.)	CP1-2014-00190
样品 (Sample)	名称 (Name)	PM2.5 进气风机	状态 (State)	正常
	商标 (Brand)	Panasonic	规格型号 (Type/Model)	FV-01NJP1C
生产单位 (Manufacturer)		广东松下环境系统有限公司		
送样日期 (Date of delivery)		2014-08-01	数量 (Quantity)	1 台
工程名称 (Name of engineering)		/		
检验 (Test)	项目 (Item)	风量、输入功率、出口静压、噪声	地点 (Place)	试验室
	仪器 (Instruments)	声级计; 数字微压计; 风量罩; 数字功率 计	日期 (Date)	2014-08-15
检验依据 (Test based on)		GB 50411-2007 《建筑节能工程施工质量验收规范》		
判定依据 (Criteria based on)		/		
检验结论 (Conclusion)				
依据 GB 50411-2007 《建筑节能工程施工质量验收规范》检验四项。 检验结果详见报告第 2~3 页。 (本页以下无正文)				
备注	/			
批准 (Approval)	审核 (Verification)	主检 (Chief tester)	联系电话 (Tel.)	报告日期 (Date)
			010-64517146	2014-08-15

国家建筑工程质量监督检验中心检验报告
TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号 (No. of Report): BETC-CP1-2014-00190

共 4 页 第 2 页(Page 2 of 4)

样品编号	BETC-CP1-2014-00190	
检 验 结 果		
序号	检验项目	检验结果
1	风量 (m ³ /h)	159
2	机外静压 (Pa)	60
3	输入功率 (W)	13.0
4	噪声*1 [dB(A)]	22.6
备注	*1、噪声测点示意图见报告第 3 页图 1 所示。	

以下空白



国家建筑工程质量监督检验中心检验报告
TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号 (No. of Report): BETC-CP1-2014-00190

共 4 页 第 3 页(Page 3 of 4)

样品编号	BETC-CP1-2014-00190
------	---------------------

噪声检验数据

风量 (m ³ /h)	159	机外静压 (Pa)	60
机组噪声 [dB(A)]	22.6		

备注:

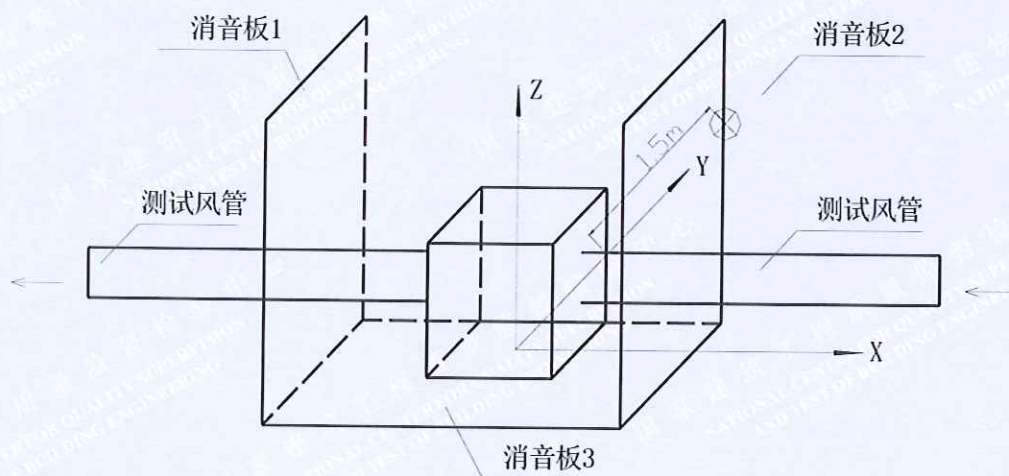


图 1 噪声测点布置图

- 1、消音板 1 距机组 0.6m、消音板 2 距机组 0.5m、机组放置在消音板 3 之上、消音板厚度 100mm;
- 2、测试风管为直径为Φ104mm 长度为 1m 的 PVC 风管，风管用消声材料包裹，消声材料厚度 50mm;
- 3、测点距机组 1.5m。

以下空白

国家建筑工程质量监督检验中心检验报告
TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号 (No. of Report): BETC-CP1-2014-00190

共 4 页 第 4 页(Page 4 of 4)

样品编号	BETC-CP1-2014-00190		
样品描述			
产品名称	PM2.5 进气风机		
产品型号	FV-01NJP1C		
外形尺寸 (mm)	360 (L) × 350 (W) × 210 (H)		
风量 (m ³ /h)	150	出口静压 (Pa)	220
电压 (V)	220	功率 (W)	13
噪声 [dB(A)]	23	风口尺寸 (mm)	Φ 100
生产厂家	广东松下环境系统有限公司		

备注:



图 2 机组外观



图 3 机组铭牌