




150001283373



(2015)国认监认字(531)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1449

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: FH2017YB0727



样品名称: 岩棉板

Sample Name

委托单位: 北京金隅节能保温科技有限公司

Applicant

检验类别: 委托检验

Test Type

国家建筑防火产品安全质量监督检验中心

National Center for Safety Quality Supervision and Testing of Fire-proof Building Products



国家建筑防火产品安全质量监督检验中心

检验报告 (TEST REPORT)




报告编号№: FH2017YB0727

第1页, 共3页

委托单位 Applicant	北京金隅节能保温科技有限公司	检验类别 Test Type	委托检验
受检单位 Inspected Entity	北京金隅节能保温科技有限公司	委托日期 Consign Date	2017年09月12日
工程名称及使用部位 Engineering Name and Application Part	---	来样日期 Accept Date	2017年09月12日
样品名称 Sample Name	岩棉板	样品数量 Sample Quantity	5块
型号/规格 Type/Specification	1200mm×600mm×60mm 140kg/m ³	样品等级 Grade	---
生产单位 Manufacturer	北京金隅节能保温科技有限公司	样品状态 Sample State	板材
生产日期/批号 Production Date/Lot №	---	商标 Trade Mark	金隅星
检验依据 Ref Documents	GB/T 25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 5480-2008《矿物棉及其制品试验方法》		
检验项目 Test Item	纤维平均直径, 渣球含量 (粒径大于0.25mm), 外观, 尺寸及允许偏差, 直角偏离度, 平整度偏差, 酸度系数, 尺寸稳定性, 质量吸湿率, 憎水率, 短期吸水量 (部分浸入), 导热系数 (平均温度25℃), 垂直于表面的抗拉强度, 压缩强度 (形变10%), 燃烧性能A (A1) 级 (平板状建筑材料及制品), 密度		
检验结论 Test Conclusion	该样品经检验, 燃烧性能符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中平板状建筑材料及制品A (A1) 级的指标要求, 密度检验结果见第2页, 其余检验项目符合GB/T 25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》中板的指标要求。  签发日期: 2017年10月16日 Issued by (Stamp): 检验检测专用章		
附注 Remarks	本检验结果仅对来样负责。		

批准: 
Approved by:

审核: 
Inspected by:

主检: 
Tested by:

国家建筑防火产品安全质量监督检验中心

检 验 报 告 (TEST REPORT)

报告编号№: FH2017YB0727

第2页, 共3页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项判定
1	纤维平均直径, μm		≤ 7.0	5.5	符合
2	渣球含量 (粒径大于0.25mm), %		≤ 10	3.3	符合
3	外观		表面平整, 不应有妨碍使用的伤痕、污迹、破损	表面平整, 无妨碍使用的伤痕、污迹、破损	符合
4	尺寸及允许偏差, mm	长度	$-3 \sim +10$	+3	符合
		宽度	$-3 \sim +5$	+2	符合
		厚度	$-3 \sim +3$	+1	符合
5	直角偏离度, mm/m		≤ 5	0.4	符合
6	平整度偏差, mm		≤ 6	3	符合
7	酸度系数		≥ 1.6	1.6	符合
8	尺寸稳定性, %	长度相对变化率	≤ 1.0	0.2	符合
		宽度相对变化率	≤ 1.0	0.2	符合
		厚度相对变化率	≤ 1.0	0.2	符合
9	质量吸湿率, %		≤ 1.0	0.3	符合
10	憎水率, %		≥ 98.0	99.2	符合
11	短期吸水量 (部分浸入), kg/m^2		≤ 1.0	0.2	符合
12	导热系数 (平均温度25℃), $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$		≤ 0.040	0.039	符合
13	垂直于表面的抗拉强度, kPa		≥ 10	14.2	符合

国家建筑防火产品安全质量监督检验中心

检 验 报 告 (TEST REPORT)

报告编号№: FH2017YB0727

第3页, 共3页

序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项判定
14	压缩强度（形变10%），kPa			≥40	61	符合
15	燃烧性能A（A1）级（平板状建筑材料及制品）	不燃性	炉内温升，℃	≤30	6	符合
			持续燃烧时间，s	0	0	符合
			质量损失率，%	≤50	6.4	符合
		总热值，MJ/kg		≤2.0	0.4	符合
16	密度，kg/m ³			—	146	—

1、检测地址: 北京市房山区窦店镇亚新路17号;

联系电话: 4000330789, 010-88724984;

2、燃烧性能试验结果在特定试验条件下得到, 试验结果不能作为评估制品在实际使用条件下潜在火灾危险性的唯一依据。

(本页以下空白)



***** 结 束 *****

NOTICE

Test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department and perforated rider stamp on it.


Duplication of test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department re-stamped on it.

Test report is invalid without the signatures of the persons for chief test, verification and approval.

Test report is invalid if altered.

Any dissidence about the test report should be brought forward to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.

In general, for entrusted tests the responsibilities are undertaken for the delivered samples only.

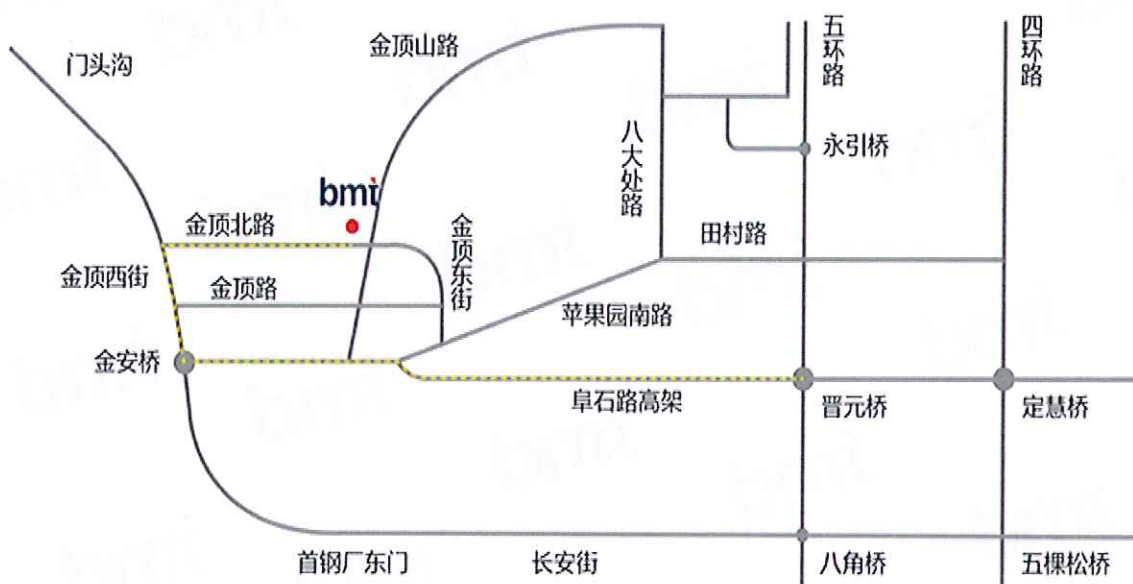

路线备注:沿阜石路高架向西行驶,见金顶西街出口进入辅路,金安桥下右转,第二个丁字路口(第一个红绿灯)右转,直行 600 米路北。



客服热线：400-0330-789