




2014000425Z



(2014)国认监认字(043)号



检 测
CNAS L0698

检 验 报 告

报告编号: 201610117

送检单位名称: 上海富美家装饰材料有限公司

产品名称型号: 抗倍特板 厚度8.0mm

检 验 类 别: 委托检验

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心


国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: 201610117

共 4 页 第 1 页

产品名称	抗倍特板	型号规格	厚度8.0mm
委托单位	上海富美家装饰材料有限公司	商 标	富美家
生产单位	上海富美家装饰材料有限公司	检验类别	委托检验
送检单位	上海富美家装饰材料有限公司	抽样基数	/
抽样单位	自送样	抽样日期	/
抽样地点	/	到样日期	2015. 10. 30
检验地点	本中心	检验日期	2016. 01. 22~2016. 02. 26
样品数量	11.97m ²	样品编号	201610117
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	燃烧性能B ₁ 级		
检 验 结 论	经检验, 该制品燃烧性能符合C-s2, d0, t1级的规定要求。 按GB 8624-2012判定, 该制品燃烧性能达到难燃B₁ (C-s2, d0, t1) 级。 (以下空白)  (检验专用章) 签发日期: 2016年2月29日		
备注	本报告仅对所承检项目负责。 本报告分级结果在该制品采用机械方式固定于燃烧性能等级为A2或A1、厚度大于或等于6mm、密度大于或等于900kg/m³的基材条件下有效。		

批准: 

审核: 

编制: 

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

报告编号: 201610117

共 4 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	检 验 方 法	标 准 要 求		检 验 结 果	结 论
1	燃烧增长速率指数 (<i>FIGRA</i>), W/s	GB/T 20284-2006	C	≤ 250	107	B ₁ 级 合格
2	600s内总热释放量 (<i>THR</i> _{600s}), MJ	GB/T 20284-2006		≤ 15.0	9.8	
3	火焰横向蔓延长度 (<i>LFS</i>)	GB/T 20284-2006		火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘	符合要求	
4	焰尖高度 (<i>F_s</i>), mm	GB/T 8626-2007		≤ 150	45	
5	过滤纸是否被引燃	GB/T 8626-2007		过滤纸未被引燃	符合要求	
6	烟气生成速率指数 (<i>SMOGRA</i>), m ² /s ²	GB/T 20284-2006	s2	≤ 180	11	合格
7	600s内总产烟量 (<i>TSP</i> _{600s}), m ²	GB/T 20284-2006		≤ 200	64	
8	燃烧滴落物/微粒	GB/T 20284-2006	d0	600s内无燃烧滴落物 / 微粒	符合要求	合格
9	产烟毒性, 级	GB/T 20285-2006	t1	达到ZA ₃	ZA ₃	合格
	以	下		空	白	
备注	<i>FIGRA</i> _{0.2MJ} =107W/s 标准要求依据GB 8624-2012对平板状建筑材料的规定要求。					



国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: 201610117

共 4 页 第 3 页

生产单位	上海富美家装饰材料有限公司		
地 址	上海市青浦工业园区崧泽大道7189号		
邮政编码	201706		
联系电话	021-39760888	传 真	021-59868794
产品说明: 该制品主要由牛皮纸、化学成分、色纸等组成。制品厚度为8mm。(以上信息由送检单位提供) GB/T 20285-2006和GB/T 8626-2007试样按标准要求制取, GB/T 20284-2006试样厚度为8mm。 GB/T 20284-2006试样说明: 1. 按GB/T 20284-2006第5.2.2.b)条规定, 试样紧贴基材, 基材紧贴背板。 2. 试样基材为厚12mm、密度900kg/m³的硅酸钙板。 3. 试样背板为厚12mm、密度900kg/m³的硅酸钙板。 4. 试样受火面为外露表面。 检验地点: 四川省都江堰市学府路358号。(以下空白)			
备注	本试验结果只与制品试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。		




国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: 201610117

共 4 页 第 4 页


GB/T 20284-2006试件照片

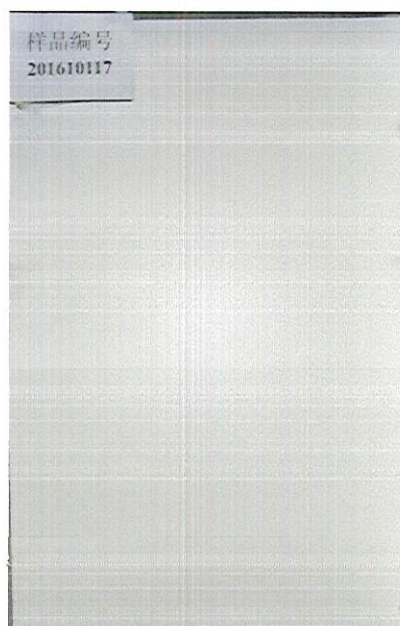

试验前的长翼



试验前的短翼

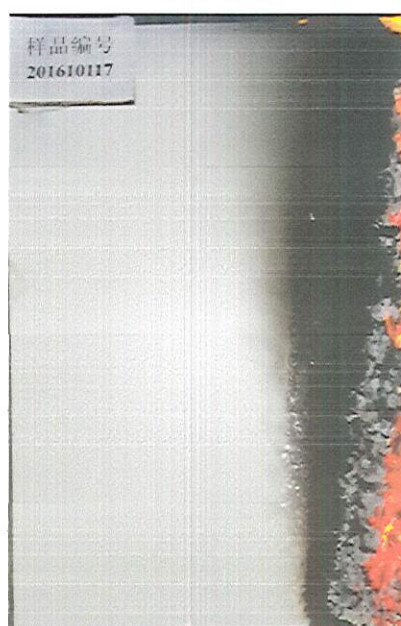

试验后的长翼



试验后的短翼

国家防火建筑材料质量监督检验中心