




150001283373



(2015)国认监认字(531)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1449

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: FH2017YB0867



样品名称: 岩棉条
Sample Name

委托单位: 北京金隅节能保温科技有限公司
Applicant

检验类别: 委托检验
Test Type

国家建筑防火产品安全质量监督检验中心

National Center for Safety Quality Supervision and Testing of Fire-proof Building Products



国家建筑防火产品安全质量监督检验中心
检 验 报 告 (TEST REPORT)



报告编号№:FH2017YB0867

第1页, 共3页

委托单位 Applicant	北京金隅节能保温科技有限公司	检验类别 Test Type	委托检验
受检单位 Inspected Entity	北京金隅节能保温科技有限公司	委托日期 Consign Date	2017年11月08日
工程名称及使用部位 Engineering Name and Application Part	——	来样日期 Accept Date	2017年11月08日
样品名称 Sample Name	岩棉条	样品数量 Sample Quantity	12块
型号/规格 Type/Specification	1200mm×150mm×75mm 100kg/m ³	样品等级 Grade	——
生产单位 Manufacturer	北京金隅节能保温科技有限公司	样品状态 Sample State	条状
生产日期/批号 Production Date/Lot №	——	商标 Trade Mark	金隅星
检验依据 Ref Documents	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》 GB/T 5480-2008《矿物棉及其制品试验方法》		
检验项目 Test Item	燃烧性能A(A1)级(平板状建筑材料及制品), 纤维平均直径, 渣球含量(粒径大于0.25mm), 外观, 尺寸及允许偏差, 直角偏离度, 平整度偏差, 酸度系数, 尺寸稳定性, 质量吸湿率, 憎水率, 短期吸水量(部分浸入), 导热系数(平均温度25℃), 垂直于表面的抗拉强度, 压缩强度(形变10%), 密度		
检验结论 Test Conclusion	该样品经检验, 燃烧性能符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中平板状建筑材料及制品A(A1)级的指标要求, 密度检验结果见第3页, 其余检验项目符合GB/T 25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》中带的指标要求。 签发日期: 2017年12月01日 Issued by(Stamp)		
附注 Remarks	本检验结果仅对来样负责。		

批 准: 马国伟
Approved by:

审 核: 刘天星
Inspected by:

主 检: 陈宇明
Tested by:

国家建筑防火产品安全质量监督检验中心

检 验 报 告 (TEST REPORT)

报告编号№: FH2017YB0867

第2页, 共3页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项判定
1	纤维平均直径, μm		≤ 7.0	5.8	符合
2	渣球含量 (粒径大于0.25mm), %		≤ 10	3.1	符合
3	外观		表面平整, 不应有妨碍使用的伤痕、污迹、破损	表面平整, 无妨碍使用的伤痕、污迹、破损	符合
4	尺寸及允许偏差, mm	长度	-3~+10	+3	符合
		宽度	-3~+3	+2	符合
		厚度	-2~+2	+1	符合
5	直角偏离度, mm/m		≤ 5	0.3	符合
6	平整度偏差, mm		≤ 6	4	符合
7	酸度系数		≥ 1.6	2.2	符合
8	尺寸稳定性, %	长度相对变化率	≤ 1.0	0.3	符合
		宽度相对变化率	≤ 1.0	0.2	符合
		厚度相对变化率	≤ 1.0	0.2	符合
9	质量吸湿率, %		≤ 1.0	0.3	符合
10	憎水率, %		≥ 98.0	99.2	符合
11	短期吸水量 (部分浸入), kg/m^2		≤ 1.0	0.2	符合
12	导热系数 (平均温度25℃), $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$		≤ 0.048	0.043	符合
13	垂直于表面的抗拉强度, kPa		≥ 80	183	符合

国家建筑防火产品安全质量监督检验中心

检 验 报 告 (TEST REPORT)

报告编号№: FH2017YB0867

第3页, 共3页

序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项判定
14	压缩强度（形变10%），kPa			≥40	77	符合
15	燃烧性能A（A1）级（平板状建筑材料及制品）	不燃性	炉内温升，℃	≤30	9	符合
			持续燃烧时间，s	0	0	符合
			质量损失率，%	≤50	6.5	符合
		总热值，MJ/kg		≤2.0	0.5	符合
16	密度，kg/m ³			—	104	—

1、检测地址: 北京市房山区窦店镇亚新路17号;

联系电话: 4000330789, 010-88724984;

2、燃烧性能试验结果在特定试验条件下得到, 试验结果不能作为评估制品在实际使用条件下潜在火灾危险性的唯一依据。

(本页以下空白)

***** 结 束 *****

注意事项

NOTICE

1.报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。

Test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department and perforated rider stamp on it.

2.复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。

Duplication of test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department re-stamped on it.

3.报告无主检、审核、批准签字无效。

Test report is invalid without the signatures of the persons for chief test, verification and approval.

4.报告涂改无效。


Test report is invalid if altered.

5.对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

Any dissidence about the test report should be brought forward to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.

6.一般情况，委托检验仅对来样负责。

In general, for entrusted tests the responsibilities are undertaken for the delivered samples only.

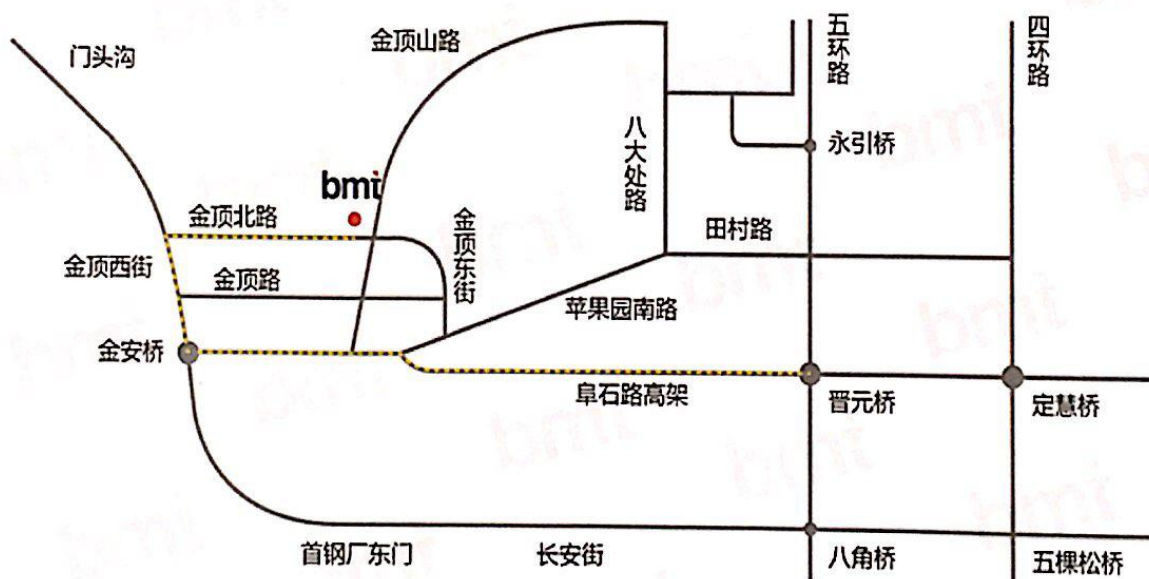

路线备注：沿阜石路高架向西行驶，见金顶西街出口进入辅路，金安桥下右转，第二个丁字路口（第一个红绿灯）右转，直行 600 米路北。



地址：北京市石景山区金顶北路69号(100041)

Add: No. 69 Jin Ding North Road, Shijingshan District, Beijing, China 100041

网址(Web): www.bmtbj.cn

电话(Tel): 010-88724984 88749821

传真(Fax): 010-88715189

客服热线: 400-0330-789

